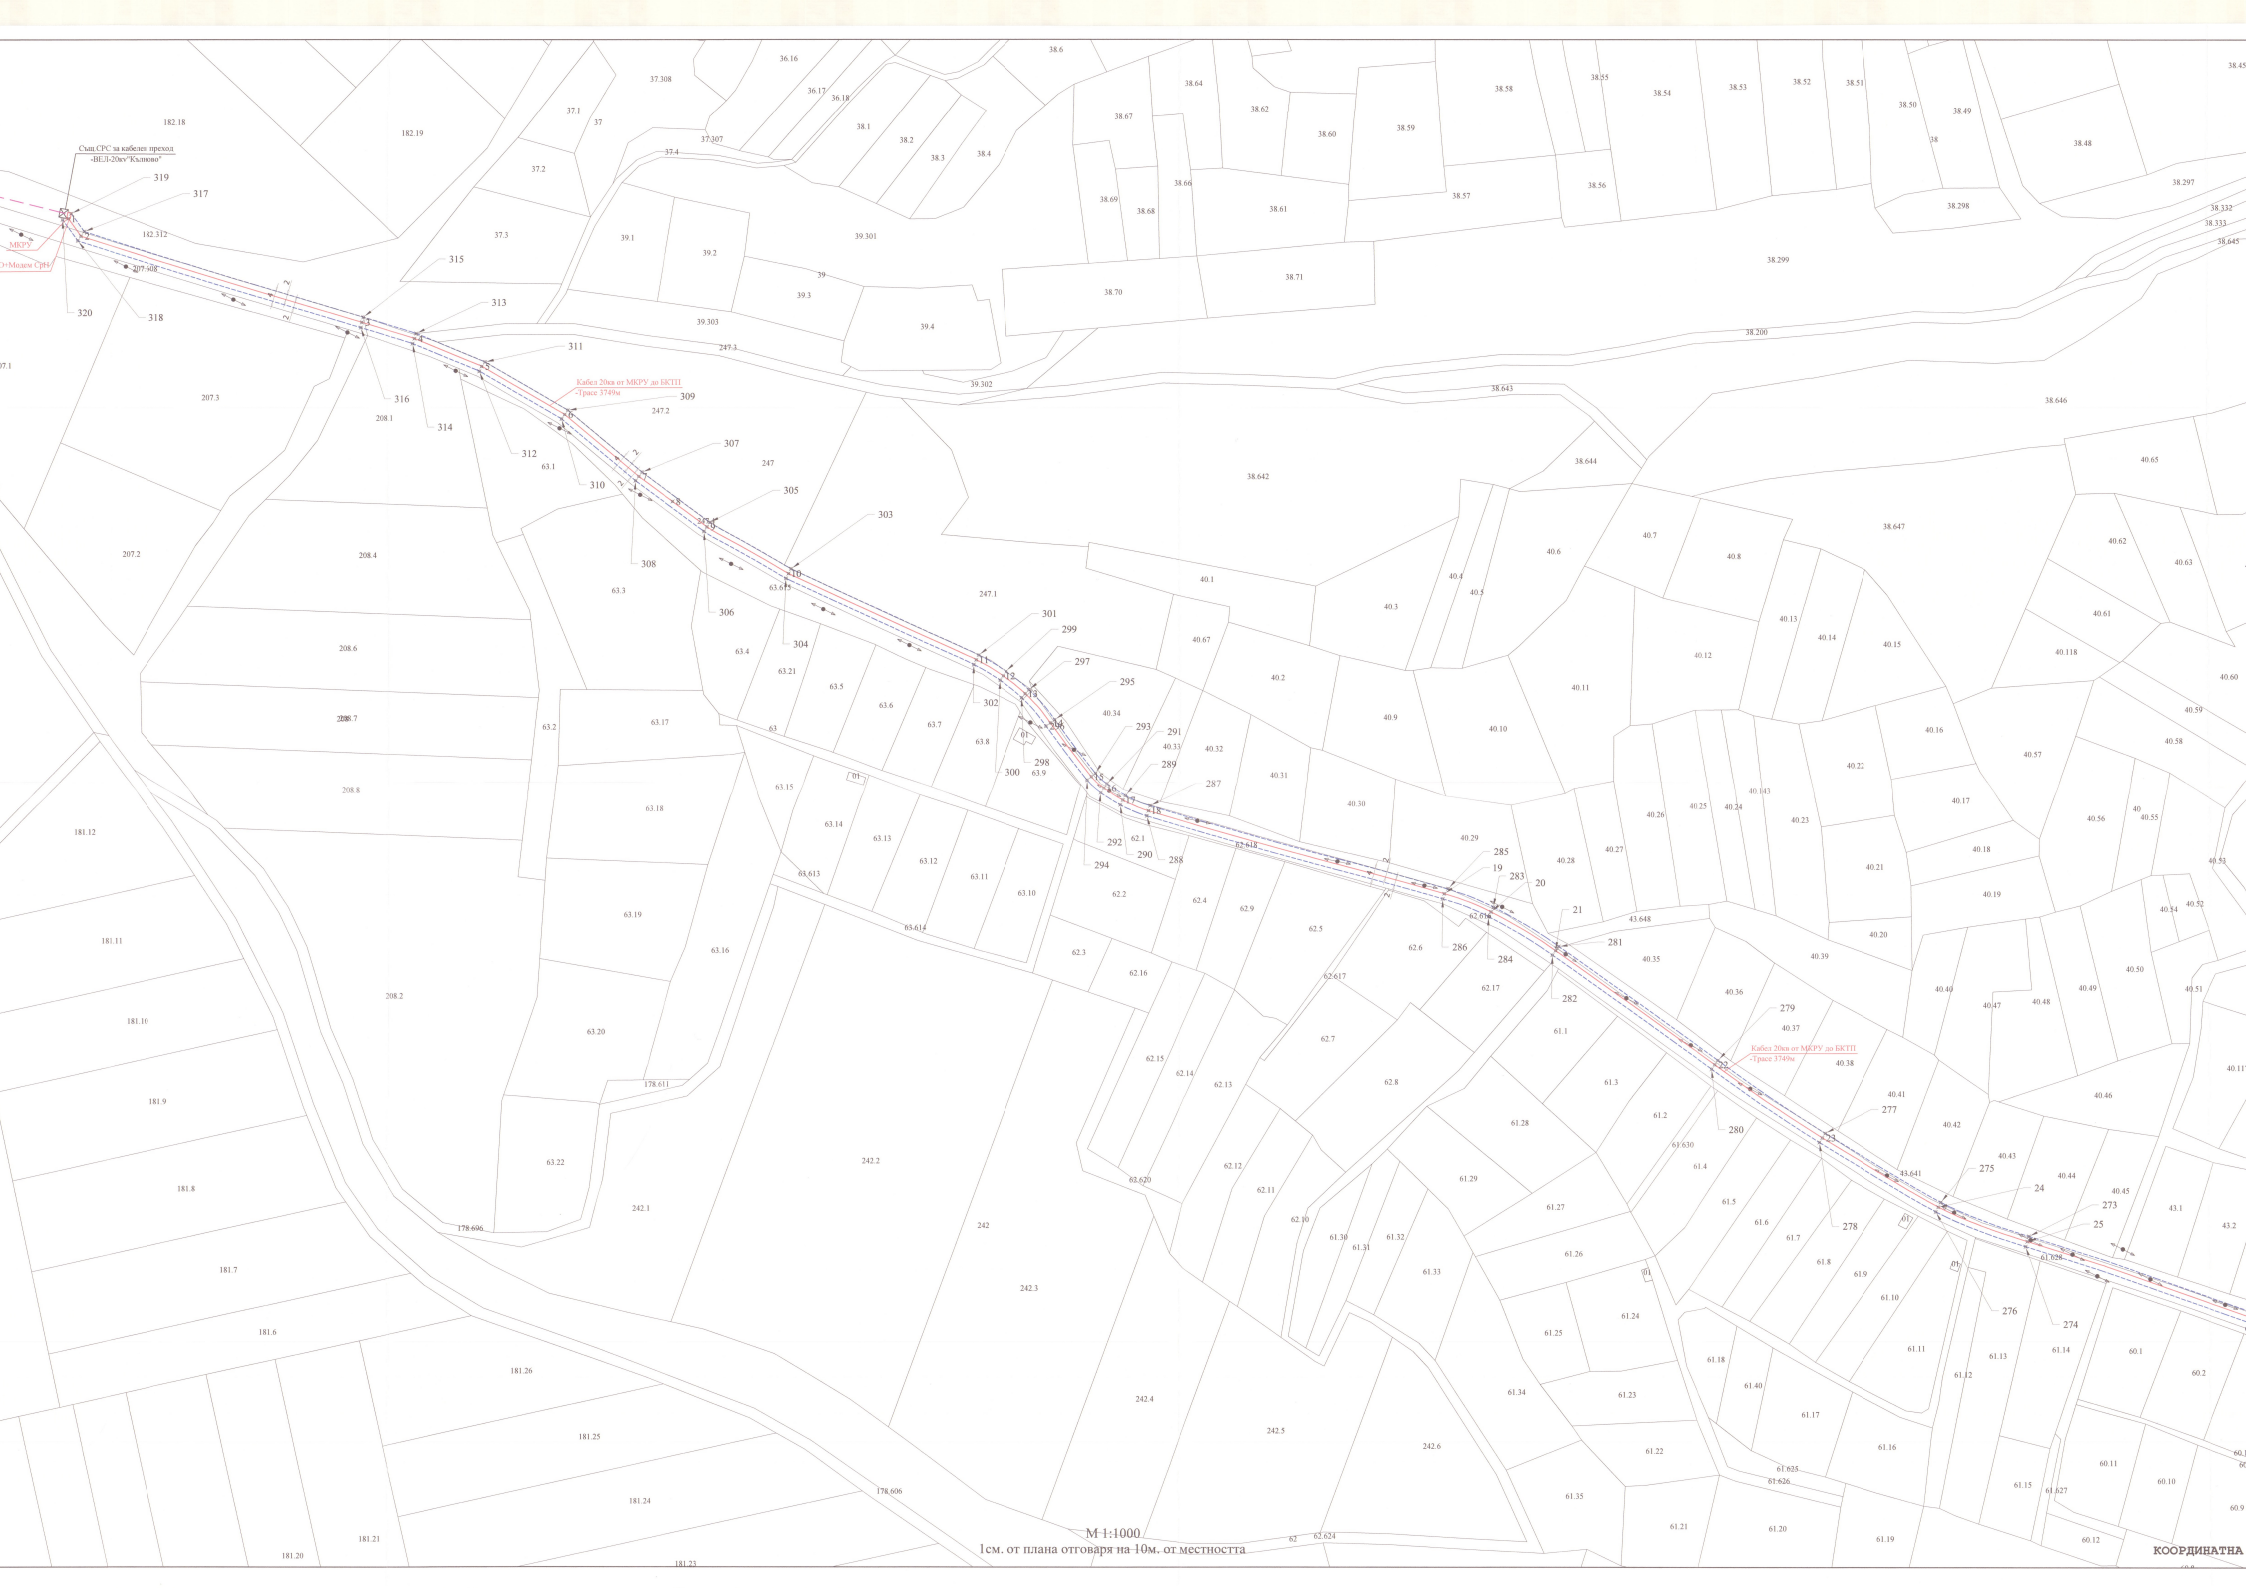
Същ.СРС за кабелен преход
"ВЕЛ-20кv"Кълково"
МКРУ
О+Медеи СРН
Кабел 20кв от МКРУ до БКТП
-Трасе 3749м
Кабел 20кв от МКРУ до БКТП
-Трасе 3749м
319
317
320
318
315
313
316
314
311
312
309
310
307
308
305
306
303
304
301
302
299
300
297
298
295
296
293
294
291
292
289
290
287
288
285
286
283
284
281
282
279
280
277
278
275
276
273
274
24
25
19
20
21
182.18
182.19
182.312
207.408
207.3
208.1
207.2
208.4
208.6
208.7
208.8
181.12
181.11
181.10
181.9
181.8
181.7
181.6
181.26
181.25
181.24
181.21
181.20
181.23
208.2
178.611
178.696
178.606
242.2
242.1
242
242.3
242.4
242.5
242.6
247.3
247.2
247
247.1
63.1
63.3
63.4
63.5
63.6
63.7
63.8
63.9
63.2
63.17
63.18
63.19
63.16
63.20
63.22
63.15
63.14
63.13
63.12
63.11
63.10
63.613
63.614
63.21
63.615
63
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
62.6
62.7
62.8
62.9
62.10
62.11
62.12
62.13
62.14
62.15
62.16
62.17
62.618
62.617
62.620
62.619
62.624
62
61.1
61.2
61.3
61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9
61.10
61.11
61.12
61.13
61.14
61.15
61.16
61.17
61.18
61.19
61.20
61.21
61.22
61.23
61.24
61.25
61.26
61.27
61.28
61.29
61.30
61.31
61.32
61.33
61.34
61.35
61.40
61.630
61.625
61.626
61.627
61.628
43.641
43.648
40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
40.8
40.9
40.10
40.11
40.12
40.13
40.14
40.15
40.16
40.17
40.18
40.19
40.20
40.21
40.22
40.23
40.24
40.25
40.26
40.27
40.28
40.29
40.30
40.31
40.32
40.33
40.34
40.35
40.36
40.37
40.38
40.39
40.40
40.41
40.42
40.43
40.44
40.45
40.46
40.47
40.48
40.49
40.50
40.51
40.52
40.53
40.54
40.55
40.56
40.57
40.58
40.59
40.60
40.61
40.62
40.63
40.65
40.118
40.143
39.1
39.2
39
39.3
39.301
39.303
39.302
39.4
37.1
37
37.2
37.3
37.4
37.307
37.308
36.16
36.17
36.18
38.1
38.2
38.3
38.4
38.6
38.67
38.64
38.62
38.60
38.59
38.58
38.55
38.54
38.53
38.52
38.51
38.50
38.49
38
38.48
38.69
38.68
38.66
38.61
38.57
38.56
38.298
38.297
38.332
38.333
38.645
38.299
38.70
38.71
38.200
38.643
38.642
38.644
38.646
38.647
M 1:1000
1см. от плана отговаря на 10м. от местността
КООРДИНАТНА